

# “Kirkko suljettu - pappi ja suntio tulipaloa sammuttamassa”

Olin menossa suntioni kanssa Savukoskelta Pelkosenniemen pitämään jumalanpalvelusta. Puolivälissä matkaa saimme puhelimeen tiedon, että Pelkosenniemen seurakuntatalosta tulee savua.

Suntio lisäsi vauhtia. Perille ehdittyämme näimme Pelkosenniemen VPK:n jo tehneen perusselvityksen. Suntio haki läheiseltä paloasemalta itselleen ja minulle sammutusvarusteet. Ne päälle, paineilmalaitte selkään ja mukaan sammutustyöhön.

Tulipalo oli syttynyt rakennuksen sähköpääkeskuksessa todennäköisesti silloin, kun ajastin kytki virran kirkon lämmityslaitteistoon. Olisiko äkillinen virrankulutuksen kasvu aiheuttanut palon sytyttäneen valokaaren?

Sammutustyötä alussa johtanut VPK:n varapäälikkö **Juha Mettiäinen** teki oikean taktisen ratkaisun: rakennuksen vesikattoon reilunkokoinen savunpoistoaukko ja sammutus-  
hyökkäys rakennuksen sisälle.

Tuli oli katseilta piilossa ehtinyt tehdä tuhojaan kolmisen tuntia ennen kuin naapuri havaitsi palon. Koska sähköpääkeskus tuhoutui täysin ja välikatkokin paloi laajalti puhki, palovahingot nousivat satoihin tuhansiin markkoihin. Pelkosenniemen kirkossa on automaatti-

**Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelukset jäivät pitämättä Pelkosenniemen ja Savukosken kirkkoissa, kun kirkonpalvelijat kiirehtivät seurakuntatalon tulipaloa sammuttamaan juuri ennen kirkonmenojen alkua. Miksikö? Koska seurakunnan pappi ja suntio ovat aktiiveja VPK:n brankkareita, suntio jopa palokunnan päällikkö. Rajaseutupappi Veikko Lindberg, kokenut pitkän linjan sammutusmies, raportoi vaiherikkaan uudenvuodenpäivän tapahtumista.**

VEIKKO LINDBERG  
SAVUKOSKEN  
RAJASEUTUPAPPI

nen paloilmoitusjärjestelmä, seurakuntatalossa ei.

Jos olisi ollut, niin...

## Menossa oli toinenkin tilanne

Päivä oli palotoimelle vilkas. Pyhätunturin alueella oli joulun pyhinä sattunut televisiouutistenkin kertoma viemärivero, jonka seurauksena sikäläisen vedenottamon vesi oli pilaantunut.

Palokunnan säiliöautolla vietiin puhdasta vettä talouksiin ja siinä tehtävässä PE 14 oli paloilmoituksen saadessaan, 25 km:n päässä.

Ennen kuin säiliöauto ehti kirkonkylälle, liruteltiin jo viimeisiä litroja PE 11:n säiliöstä. Kylähän vesi sitten riitti, kun apuun tulivat vielä Pyhätunturin sammutusyksikkö ja säiliöauto uudenvuodenpäivänä toimintansa aloittaneesta Kemijärven puolivakinaisesta palokunnasta.

## Kirkonmiehet brankkareina


Pelkosenniemen jumalanpalvelus jäi luonnollisesti pitämättä, kun kirkko palon vuoksi oli kylmä ja sähkötön.

Pakko oli peruuttaa myös Savukosken jumalanpalvelus. Soitin vaimolleni ja pyysin häntä laittamaan asiasta tiedotteen kirkon oveen. Savukosken rajakirkon suntio on myös Savukosken VPK:n päällikkö ja kun itse olen “potkinut kekäleitä” yli 43 vuotta, niin olihan meillä kompetenssia ratkaista tärkeysjärjestys jumalanpalveluksen ja tulipalon sammuttamisen välillä.

Joskus suntiotani ja minua on arvosteltu toiminnastamme palokunnassa. Arvostelijat ovat halunneet sijoittaa niin papin kuin suntionkin johonkin stereotyyppiseen rooliin, jossa ei “maallisiin” rientoihin saisi osallistua.

Minulle papin ja palomiehen tehtävien yhteensopivuus on avautunut Jeremiaan kirjasta: “Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Heraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne”

Ja vielä: sammutustöihin osallistui myös Pelkosenniemen suntio - hän on Pelkosenniemen VPK:n jäsen.

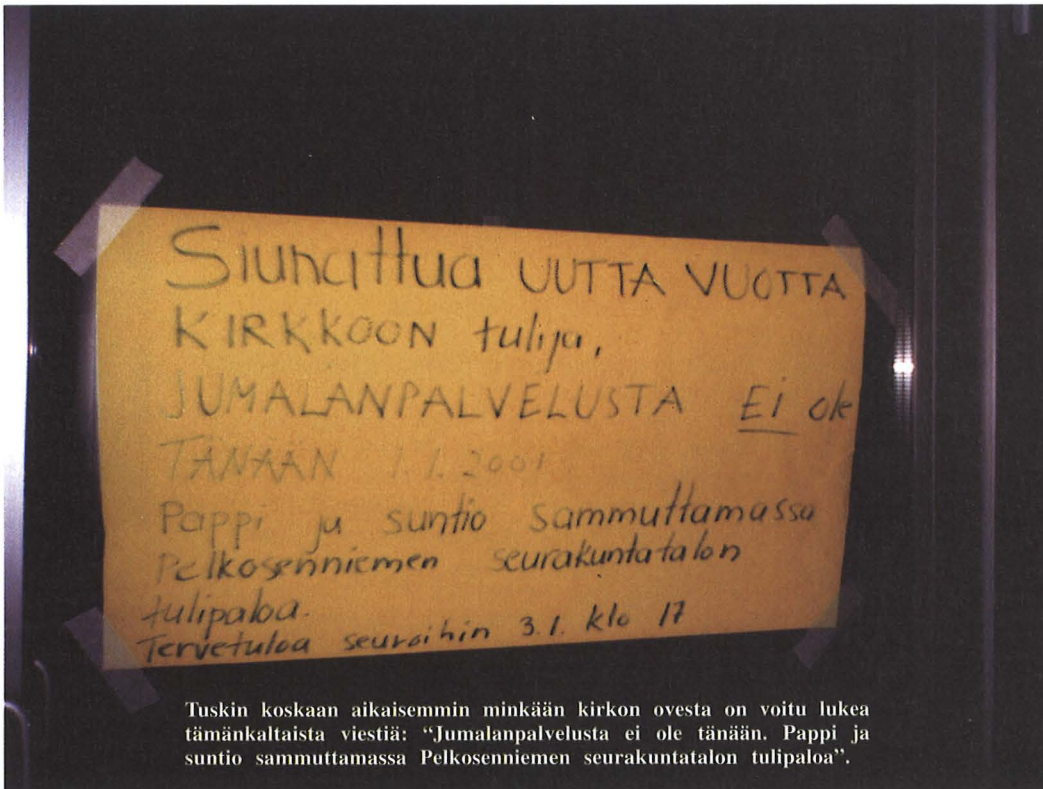

Tuskin koskaan aikaisemmin minkään kirkon ovesta on voitu lukea tämänkaltaista viestiä: “Jumalanpalvelusta ei ole tänään. Pappi ja suntio sammuttamassa Pelkosenniemen seurakuntatalon tulipaloa”.